

Heizungsdatenbank Burgenland

Ablauf einer Synchronisation

Diese Anleitung beschreibt die Grundeinstellungen in Winchim um eine Synchronisation durchzuführen.

Zusätzlich wird EIN Objekt mit einer Messung übertragen.

Der Datenexport aus Winchim ist beim Anlagendatenblatt und beim Prüfbericht jeweils erfolgreich. Es gibt dann jeweils einzelne Infos die seitens der Anlagendatenbank erwartet werden

Grundeinstellungen

Informationen von Homepage Winchim

https://www.winchim.com/files/Inhalte/Demo-Downloads/Anleitung_HDB_Bgld.pdf

Zugangsdaten für BGLD Heizungs-und Klimadatenbank und Betriebzahl aus USP

Eintragen der Zugangsdaten unter Stammdaten > Firma

DB-SCHULUNGEN NOE: Firmenverwaltung - 2025

Suche
Firmennummer: 2
Inhaber: Gerta Kehrer BGLD

Stammdaten | Mahntext 1 | Mahntext 2 | Mahntext 3 | Werbetext | Zusatztexte | Firmenkopf | Zugangsdaten

Heizungsdatenbank
Username: WinChim
Passwort:
Betrieb:

eRechnung an den Bund
Username:
Passwort:
Liefer ID:

Messgeräte unter Stammdaten > Allgemeine Daten

DB-SCHULUNGEN NOE: Allgemeine Daten - 2025

Banken | Bankkonten | Buchhaltungskonten | Preisklassen | Gemeinden | Orte | Strassen | Brennstoffe | Erschwernisse
Meßgeräte | Erledigungsstatus | Eingabenhilfe | Kontaktart | Routen | Anwender

Verwendung für Prüfstelle	Name/Type Prüfdatum	Zugeordneter Prüfer Nummer	SerNo Aktiv
Öl, Gas, Fest Testo Österreich	Testo 300XL 10.06.2025	Mick Doohan 1	123888 ☒ In Verwendung
Öl, Gas, Fest MRU Österreich	MRU Spectra Plus 07.07.2025	Karl Messer 2	☒ In Verwendung
Öl, Gas, Fest Wöhler St. Pölten	Wöhler A450 01.10.2025	Mick Doohan 3	13579 ☒ In Verwendung

Verwendung für: Öl, Gas, Fest
Name: Testo
Type: 300XL
Ser-No: 123888
Prüfstelle: Testo Österreich
Prüfdatum: 10.06.2025
Sortiernummer: 1
Zugeordneter Prüfer: Mick Doohan

OK

+ Einfügen Löschen

Prüfer unter Objektverwaltung > Adressbuch

DB-SCHULUNGEN NOE: Adressbuch - 2025

Filter

Name

Strasse

Kennung

Kategorie

Filtern nach

☐ Mitarbeiter
☐ Installateur
☐ Lieferant
☐ Gasversorger

☒ Prüfer
☐ Fanghersteller
☐ Behörde

☒ Nur Aktive

BEZEICHNUNG	VORNAME	NAME1	NAME2
▶ Fremdmessung		Fremdmessung	
Mick Doohan	Mick	Doohan	
Karl Messer	Karl	Messer	
Neuer Prüfer	Neuer	Prüfer	

Adressbuch

Kennung

Fremdmessung

Kategorie

Prüfer

Aktiv ☒

Verwendung für

☐ Mitarbeiter
☐ Installateur
☐ Lieferant
☐ Gasversorger

☒ Prüfer
☐ Fanghersteller
☐ Behörde

Adresse

Anrede

Titel

Vorn/Name

Fremdmessung

Name 2

Name 3

Straße/Hnr

PLZ/Ort

Tel.Nr.1

☐

Tel.Nr.2

☐

Tel.Nr.3

☐

Fax

eMail

☐

eMail für:

☐ Alles
☐ Rechnung
☐ Termin
☐ Nur HK

Email2:

WWW

Mitarbeiterwechsel

Zusammenfassen

OK

Objekt

Partei

WgsNr

Kunde

Anpassung der Stammdaten

Unter Stammdaten > Allgemeine Daten → Gemeinden

Gemeinden anlegen

NR	GEMEINDE	Ansprechpartner
10101	Eisenstadt	
10201	Rust	
10319	Wulkaprodersdorf	
10606	Mattersburg	
40502	Aschach an der Donau	
40601	Freistadt	
50326	Oberndorf bei Salzburg	
50619	Saalfelden am Steinernen Meer	

Infos dazu unter ...

https://www.statistik.at/verzeichnis/reglisten/gemliste_knz.pdf

Unter Stammdaten > Allgemeine Daten → Orte

Die Orte und PLZ anlegen inkl. Zuordnung der Gemeinden

S.	PLZ	ORT	Nr.	Gemeinde	Telefonvor.	Bezirk
A	1010	Wien				
A	2700	Wiener Neustadt				
A	3264	Gresten				
A	3340	Waidhofen an der Ybbs				
A	4082	Aschach an der Donau	40502	Aschach an der Donau		
A	4240	Freistadt	40601	Freistadt		
A	4600	Wels				
A	5110	Oberndorf	50326	Oberndorf bei Salzburg		
A	5760	Saalfelden	50619	Saalfelden am Steinernen Meer		
A	6250	Kundl				
A	6323	Bad Häring				
A	7000	Eisenstadt	10101	Eisenstadt		
A	7041	Wulkaprodersdorf	10319	Wulkaprodersdorf		
A	7071	Rust	10201	Rust		
A	7210	Mattersburg	10606	Mattersburg		
A	8430	Leibnitz				
A	8572	Kirchberg				

Korrektur: bei falschen Einträgen können diese durch den korrekten Eintrag mittels „Gleiche Orte“ zusammengefasst werden. Dadurch werden alle Objekte mit den falschen Infos korrigiert!

Die Straßen den Orten und PLZ zuordnen inkl. Zuordnung der Gemeinden

Auch hier können falschen Schreibweisen (Hauptstr. Hauptstrasse, Hauptstrasze, ...) korrigiert werden.

Heizungsdatenbank Burgenland – Ablauf Datenimport und Datenprüfung

Gemeinde in Stammdaten

Über „Gemeinden Zuordnen“ werden dann alle Objekte in der jeweiligen Straße autom. den Gemeinden zugeordnet.

DB-SCHULUNGEN NOE: Allgemeine Daten - 2025

Erswernisse | Meßgeräte | Erledigungsstatus | Eingabenhilfe | Kontaktart | Routen | Anwender | Brennstoffe

Banken | Bankkonten | Buchhaltungskonten | Preisklassen | Gemeinden | Orte | Strassen

Nur Kehrgelbiet | Filter ein

STRASSE	PLZ	ORT	GEBIET	GEMEIND.	Gemeinde
Steinerstraße	4082	Aschach an der Donau		40502	Aschach an der Donau
Marktplatz	4240	Freistadt		40601	Freistadt
Neuhofstraße	4240	Freistadt		40601	Freistadt
Ringstraße	4600	Wels			
Heringstraße	5110	Oberndorf			
Kehrerstraße	5110	Oberndorf		50326	Oberndorf bei Salzburg
Schulgasse	5110	Oberndorf			
				50619	Saalfelden am Steinernen Meer
				10101	Eisenstadt
				10101	Eisenstadt
				10319	Wulkaprodersdorf
Oggauerstraße	7071	Mautersburg			
Hauptstraße	7210	Mattersburg			
Wasserwerkstraße	8430	Lehrnitz			
Dorfstraße	8572	Kirchberg			

Hiermit wird die Gemeindenummer für alle Objekte dieser Strasse neu eingetragen.

OK Abbrechen

Objekttyp: Einfamilienhaus

Gemeinde: 10101 Eisenstadt

Kehrkarte Kehrkunde

Uhrzeit: bis

Wunschtag:

0 Abgerechnet bis: 0 / 0 Netto: 0,00 €

6 Gesamtsaldo: 0,00 € Ust: 0,00 €

J Arbeitsdat: 13.11.2025 Brutto: 0,00 €

Nach Speichern und aktualisieren ist bei allen Objekten dieser Straße die Gemeinde sichtbar

DB-SCHULUNGEN NOE: Allgemeine Daten - 2025

Erswernisse | Meßgeräte | Erledigungsstatus | Eingabenhilfe | Kontaktart | Routen | Anwender | Brennstoffe

Banken | Bankkonten | Buchhaltungskonten | Preisklassen | Gemeinden | Orte | Strassen

Nur Kehrgelbiet | Filter ein

STRASSE	PLZ	ORT	GEBIET	GEMEIND.	Gemeinde
Am Graben	1010	Wien			
Graben	1010	Wien			
Bräuchlinggasse	2700	Wiener Neustadt			
Bräunlinggasse	2700	Wiener Neustadt			
Lindengasse	3264	Gresten			
Lederergasse	3340	Waidhofen an der Ybbs			
Ybbstraße	3340	Waidhofen an der Ybbs			
Steinerstraße	4082	Aschach an der Donau		40502	Aschach an der Donau
Marktplatz	4240	Freistadt		40601	Freistadt
Neuhofstraße	4240	Freistadt		40601	Freistadt
Ringstraße	4600	Wels			
Heringstraße	5110	Oberndorf			
Kehrerstraße	5110	Oberndorf		50326	Oberndorf bei Salzburg
Schulgasse	5110	Oberndorf			
Bahnhofstraße	5760	Saalfelden			
Hans-Lechner-Weg	5760	Saalfelden		50619	Saalfelden am Steinernen Meer
Oberdorf	6250	Kundl			
Dorfstraße	6323	Bad Häring			

Hiermit wird die Gemeindenummer für alle Objekte dieser Strasse neu eingetragen.

OK Abbrechen

Objekttyp: Einfamilienhaus

Gemeinde: 10101 Eisenstadt

Kehrkarte Kehrkunde

Uhrzeit: bis

Wunschtag:

0 Abgerechnet bis: 0 / 0 Netto: 0,00 €

6 Gesamtsaldo: 0,00 € Ust: 0,00 €

J Arbeitsdat: 13.11.2025 Brutto: 0,00 €

Andere wichtige Einstellungen in den Stammdaten

Objekttyp

Hier sind die Einträge lt. BGLD Heizungs-Datenbank zu wählen

DB-SCHULUNGEN NOE: Objektverwaltung - 2025

Schnelleingabe
Obj.Nr: B0033 KK ☒     Sieglinde Leandra-Hausner
Name: Leandra-Hausner Sieglinde
Strasse: Bankgasse 33     7000 Eisenstadt Bankgasse 33

Sonderarb. Aufträge Touren
Stamm Parteien Kontakte Fänge Kessel Mängel Leistungen Preise Angebot Rechnungen Korrespondenz Skizzen Info

Rechnungsempfänger
B0033
Sieglinde Leandra-Hausner
Bankgasse 33
7000 Eisenstadt
Tel:
E-Mail:
Iban:
Bic:
Liefer-ID:
☒ Mahnen ☐ Ohne Spesen mahnen ☐ Diesmal nicht ☐ Keine

Saldo aus Vorpr. Zahlungsart: Erlagschein
Verrechnungsart: UID-Nr:
Verrechnungskonto: Detailliert ☒
Formular: Auftragsreferenz:
Rechnungstext: Rechn. dr.
Rabatt Skonto Mahnspeisen:
K-Suchcode:

Angaben zur Verrechnung
p.A. ☐ Abrechnen ☒
Kehrbestätigung zur Verr. erforderl. ☐
Aliquot ☐ mit Jahresabschluß ☐
Druck der Termine ☒ Kehrungen ☐
Zuschl. auf Obigeb. Bruttopauschale:
Firma: Objektklasse:


Angaben zur Kehrung
KehrblattNr: Hauptkehr: ☒ Wegzeit: 5
Routen: B03 - Route BGLD 3 HDB Mitarbeiter: 6
Objekttyp: Einfamilienhaus

Bauernhaus
Ein- oder Zweifamilienhaus
Gewerbebetrieb
Land- oder Forstwirtschaftliches Anwesen
Privathaus
Wochenendhaus
Wohnblock
Wohnhaus
Wohnung
Öffentliches Gebäude


Abrechnungszeitraum: 1 - 12 / Für 6 Monate: 0,00 €
0 Abgerechnet bis: 0 / 0 Netto: 0,00 €
6 Gesamtsaldo: 0,00 € Ust: 0,00 €
J Arbeitsdat: 13.11.2025 Brutto: 0,00 €

Erfassung Feuerstätten

Die Erfassung in Winchim erfolgt im Anlagenexplorer

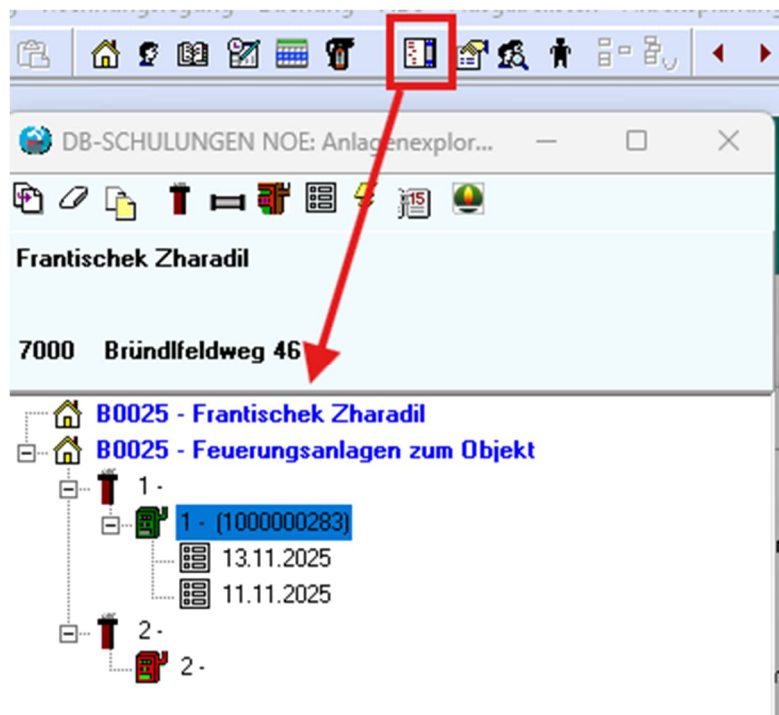

Bei Doppelklick auf Feuerstätte öffnet sich das Burgenländische Eingabefenster

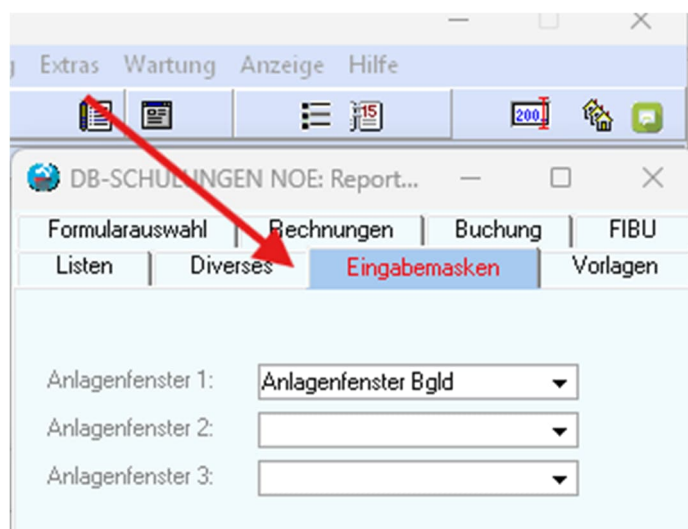

Einstellen falls ein anderes

Anlagenfenster geöffnet wird

Anlagenfenster – Kesseldaten

DB-SCHULUNGEN NOE: Feuerungsanlage - 2025

Kurzbez: 2 Alt ☐

Bezeichn:

Brennstoff: ☒ Fest ☐ Öl ☐ Gas ☐ Frei ☐ ?

Brennstoff: OH HEL

Bauart: ☐ Gebläse ☒ ZH ☐ EO ☐ Brennwert ☒ Frei

Tätigkeit	Periode	Zuletzt	Fällig bis	Info	Bezeichnung
Überprüfung	24		01.01.2010		Überprüfung

Kessel | Verbindungsstück | Allgemeine Angaben | Erstmalige Prüfung | Weitere Angaben zur Prüfung

Herst/Baujahr: Type:

Aufstellungsort:

Fabrikations-Nr.:

CE-Nr.:

Firmensitz:

Kesselart:

Nennwärmebelastung: Min Max kW

Nennwärmeleistung: kW

Brennstoffwärmeleistung: kW

Betreiber / Partei:

Stg Gesch Tür

FAV ☐ \$15a BVG ☐ Eigenpr. ☒ Prüfpflicht ☒

Datum der Inbetriebnahme:

Brenner

Herst/BJ: Type:

Brennerart:

Fabrikations-Nr.:

Leistungsbereich: - kW

Betriebsweise: ☐ Einstufig ☐ Mehrstufig ☐ Modulierend

Sonstige Daten

Prüfberichtsnr.:

Zul. Betriebsdruck des Wärmeträgers: bar

Zul. Betriebstemperatur d. Wärmeträgers: °C

Brennstoffdurchsatz / Stunde:

Beschickungsart

☐ händisch ☐ automatisch

Zul. Brenns. lt. Typenschild (Kessel): ☐ Ja ☐ Nein

Verwendete Brennstoffe (Brenner)

☐ Pellets ☐ Heizöl leicht

☐ Hackgut ☐ Heizöl extra leicht

☐ Stückholz ☐ Heizöl extra leicht schwefelfrei

☐ Kohle, Koks, Briketts

☐ Erdgas ☐ Sonstiges...

☐ Flüssiggas

Die roten Daten sind Pflichtfelder für „alte“ Anlagen.

„Neue“ Anlagen ab 2019 sind komplett zu erfassen

DB-SCHULUNGEN NOE: Anlagenei DB-SCHULUNGEN NOE: Feuerungsanlage - 2025

Kurzbez: 1 Alt ☐ 1000000283

Bezeichn:

Brennstoff: ☐ Fest ☒ Öl ☐ Gas ☐ Frei ☐ ?

Brennstoff: OH HEL

Bauart: ☐ Gebläse ☒ ZH ☐ EO ☐ Brennwert ☒ Frei

Tätigkeit	Periode	Zuletzt	Fällig bis
Überprüfung	24		01.01.20

Kessel | Verbindungsstück | Allgemeine Angaben | Erstmalige Prüfung | Weitere Angaben zur Prüfung

Herst/Baujahr: ETA 2021

Type:

Aufstellungsort: Bad

Fabrikations-Nr.:

CE-Nr.:

Firmensitz:

Kesselart:

Nennwärmebelastung: Min Max kW

Nennwärmeleistung: 15 kW

Brennstoffwärmeleistung: kW

Betreiber / Partei:

Stg Gesch Tür

FAV ☐ \$15a BVG ☐ Eigenpr. ☒ Prüfpflicht ☒

Datum der Inbetriebnahme: 08.11.2016

Brenner

Herst/BJ: Type:

Brennerart:

Fabrikations-Nr.:

Leistungsbereich: - kW

Betriebsweise: ☐ Einstufig ☐ Mehrstufig ☐ Modulierend

Sonstige Daten

Prüfberichtsnr.:

Zul. Betriebsdruck des Wärmeträgers: bar

Zul. Betriebstemperatur d. Wärmeträgers: °C

Brennstoffdurchsatz / Stunde:

Zul. Brenns. lt. Typenschild (Kessel): ☐ Ja ☐ Nein

Verwendete Brennstoffe (Brenner)

☐ Pellets ☐ Heizöl leicht

☐ Hackgut ☒ Heizöl extra leicht

☐ Stückholz ☐ Heizöl extra leicht schwefelfrei

☐ Kohle, Koks, Briketts

☐ Erdgas ☐ Sonstiges...

☐ Flüssiggas

Parteien ☒ Sonderarbeiten ☒

Messungen ☒ Mängel zu Anlagen ☐

Altanlagen ☒ Mängel zu Überpr. ☐

Behob. Mängel ☐

Hier ist die Anlagennummer zu erfassen

DB-SCHULUNGEN NOE: Feuerungsanlage - 2025

Kurzbez: 1 Alt ☐ 1000000283

Bauart Tätigkeit Überprüfung

Bezeichn:

Brennstoff: ☐ Fest ☐ OH

Status Heizungsdatenbank

☐ Weitere Feuerstätte mit gleicher Brennstoffart vorhanden!

Letzte Synchronisation:
Zur Synchronisation vorbereitet

GIS-Check zurücksetzen

Fremdanlage ☒ Abbruch ☒ OK


Anlagennummer ändern

Status GELB bedeutet, dass die Anlage grundsätzlich bereit zur Übertragung ist

Erfassung Messdatensatz für Prüfbericht



Doppelklick auf diesen leeren Datensatz

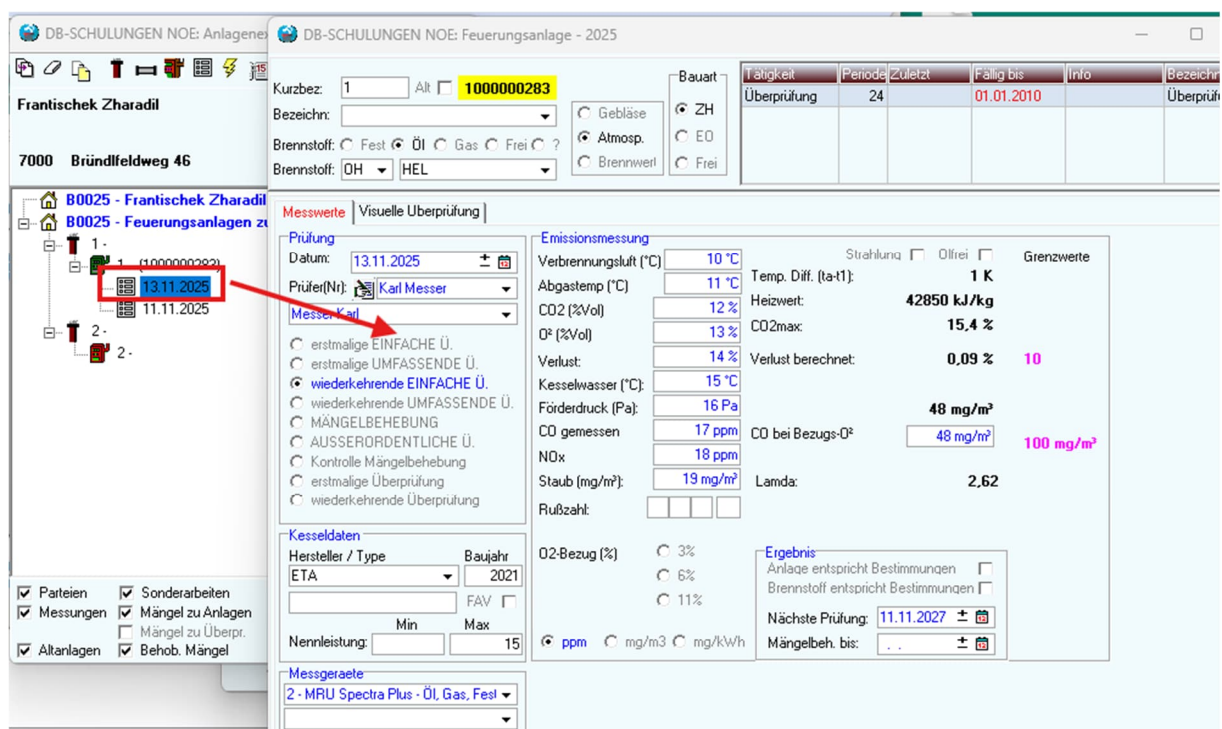

Erfassung der Daten (hier Dummy-Daten!)

Übertragung Anlagendatenblatt

Extras > Synchronisation Heizungsdatenbank

Synchronisation Heizungsdatenbank Burgenland

Synchronisation

Firma: 2

☐ Nur Feuerstätten
☐ Nur Messungen
☒ Beides

☒ Nach ObjNr.
☒ max. 100 laden
☐ Fehlerhafte Anlagen nochmal

Von ObjNr: B0025
Bis ObjNr: B0025

Erneut laden

Aktuellen Datensatz 1
Alle 1

Synchronisation mit der HDB

☒ Anlagendatenblatt ☐ Prüfberichte

Objekt	Nr	AnlNr	Name	Adresse	PLZ	Ort	Br	Kessel	Type	kW	HDB
B0025	1	1000000283	Frantisek Zharadil	Bründfeldweg 46	7000	Eisen...	0	ETA		15	

Datum	Anlass	Prüfer	AL	VL	CO²	CO	Verlust	HDB
13.11.2025	wiederkehrende EINFACHE Überprüfung	Karl Messer	10	11	12	17	14	

Hier nur EIN!!! Objekt geladen!!!

Es können aber natürlich mehrere Objekte gleichzeitig geladen UND übertragen werden.

Empfehlung ist jedoch max. nur bis zu 10 Objekte gleichzeitig zu übertragen, da diese im nächsten Schritt noch geprüft und freigegeben werden müssen.

Reihenfolge des Exports bzw Imports

Wenn eine Anlage noch nicht importiert wurde zuerst die Anlage und dann erst den Prüfbericht importieren

Synchronisation Heizungsdatenbank Burgenland

Synchronisation

Firma: 2

☐ Nur Feuerstätten
☐ Nur Messungen
☒ Beides

☒ Nach ObjNr.
☒ max. 100 laden
☐ Fehlerhafte Anlagen nochmal

Von ObjNr: B0025
Bis ObjNr: B0025

Erneut laden

Aktuellen Datensatz 1
Alle 1


Synchronisation mit der HDB

☒ Anlagendatenblatt ☐ Prüfberichte

Objekt	Nr	AnlNr	Name	Adresse	PLZ	Ort	Br	Kessel	Type	kW	HDB
B0025	1	1000000283	Frantisek Zharadil	Bründfeldweg 46	7000	Eisen...	0	ETA		15	


Datum	Anlass	Prüfer	AL	VL	CO²	CO	Verlust	HDB
13.11.2025	wiederkehrende EINFACHE Überprüfung	Karl Messer	10	11	12	17	14	

Bei wiederkehrenden Messungen (Prüfbericht) ist die Anlage GRÜN, also nicht mehr zu importieren (es sein denn es hat sich etwas an der Anlage geändert). Hier ist dann „nur“ mehr der Prüfbericht zu importieren

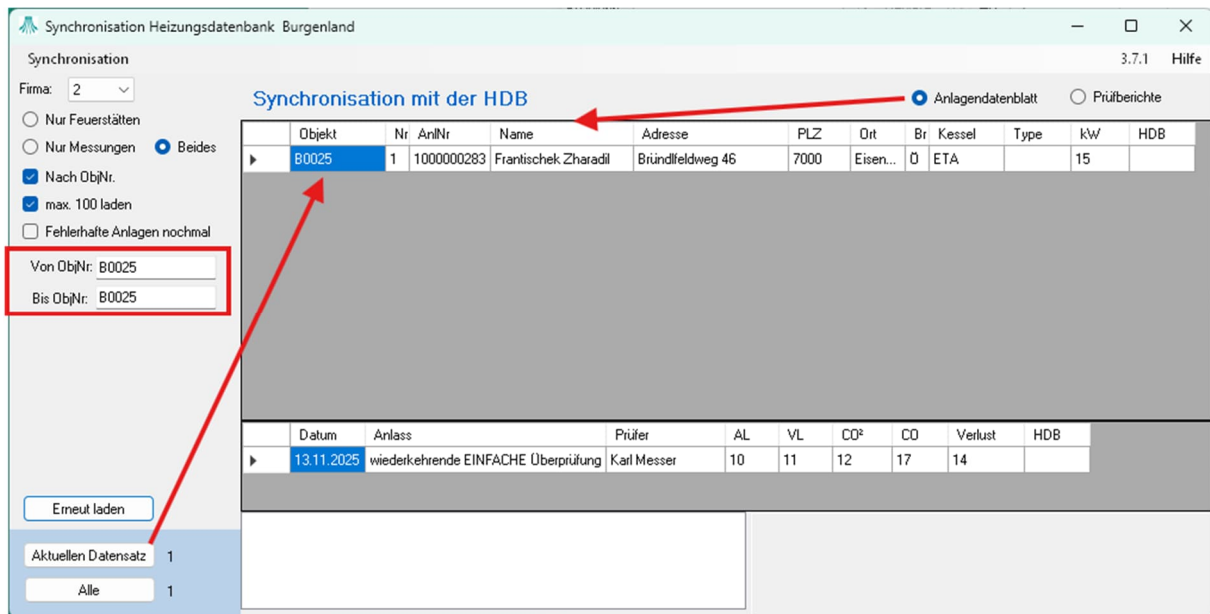

Mit aktueller Datensatz wird der Datensatz exportiert der mit dem Pfeil markiert ist

Mit Alle werden alle aufgelisteten Datensätze exportiert

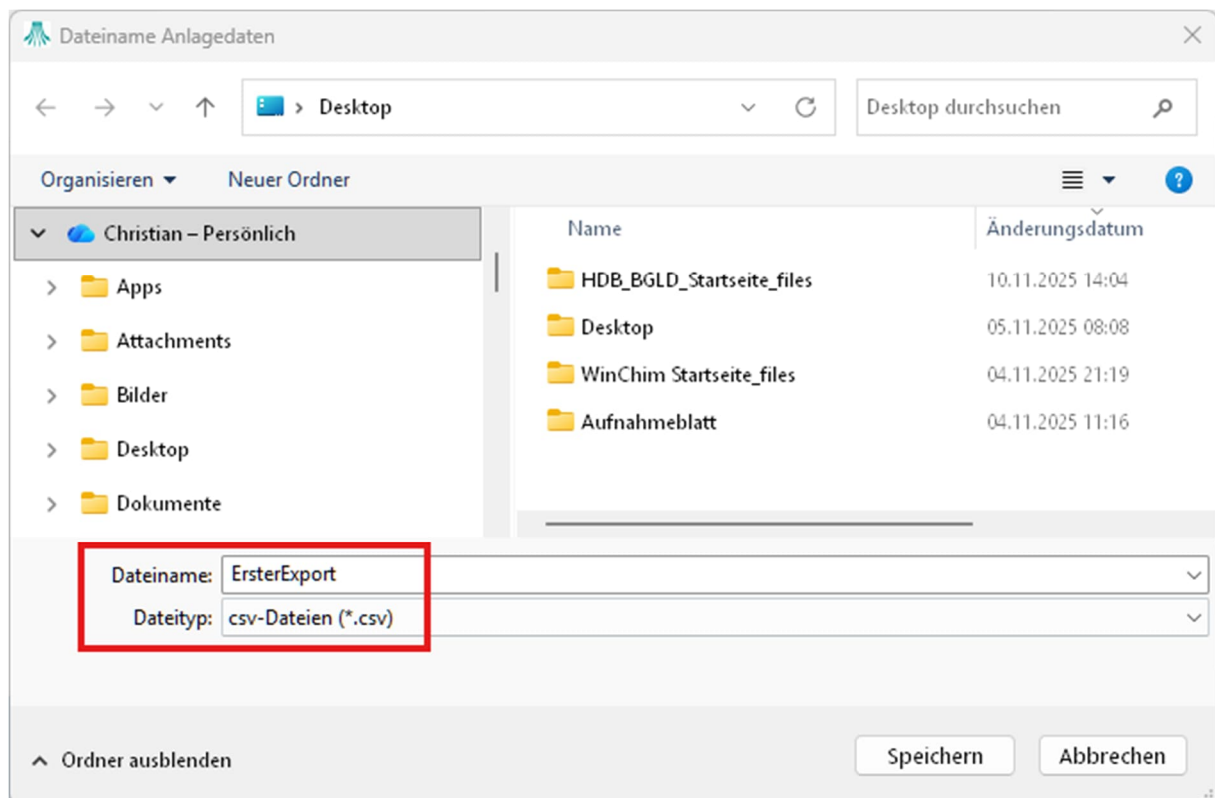

Wählen eines Dateinamens für die Exportdatei im Format .csv

Nach erfolgreichem Export wird das Objekt GRÜN

Synchronisation Heizungsdatenbank Burgenland 3.7.1 Hilfe

Synchronisation

Firma: 2

☐ Nur Feuerstätten
☐ Nur Messungen ☒ Beides

☒ Nach ObjNr.
☒ max. 100 laden
☐ Fehlerhafte Anlagen nochmal

Von ObjNr: B0025

Bis ObjNr: B0025

Erneut laden

Aktuellen Datensatz 1

Alle 1

Synchronisation mit der HDB

☒ Anlagendatenblatt ☐ Prüfberichte

Objekt	Nr.	AnlNr	Name	Adresse	PLZ	Ort	Br	Kessel	Type	kW	HDB
B0025	1	1000000283	Frantisek Zharadi	Bründfeldweg 46	7000	Eisen...	0	ETA		15	

Datum	Anlass	Prüfer	AL	VL	CO*	CO	Verlust	HDB
13.11.2025	wiederkehrende EINFACHE Überprüfung	Karl Messer	10	11	12	17	14	

Das bedeutet, dass die Prüfung des Datensatzes durch Winchim erfolgreich war.

JETZT MUSS DIESER DATENSATZ IN DIE ANLAGENDATENBANK ÜBERTRAGEN WERDEN

Heizungs- und Klimaanlage DB


Fragebogen für die Unterstützung der Art. 15a B-VG Vereinbarung zur Kontrolle der Durchführung von Überprüfungen von Heizungs- und I




Import einer Feuerungsanlage




Die Datei auswählen die vorher erstellt wurde ...

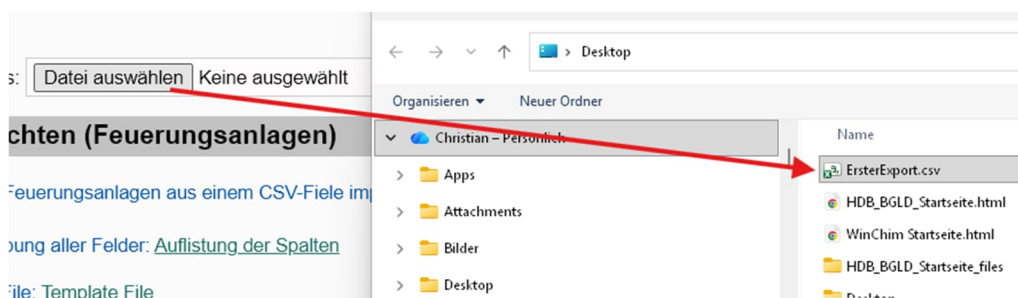


Und auf öffnen gehen

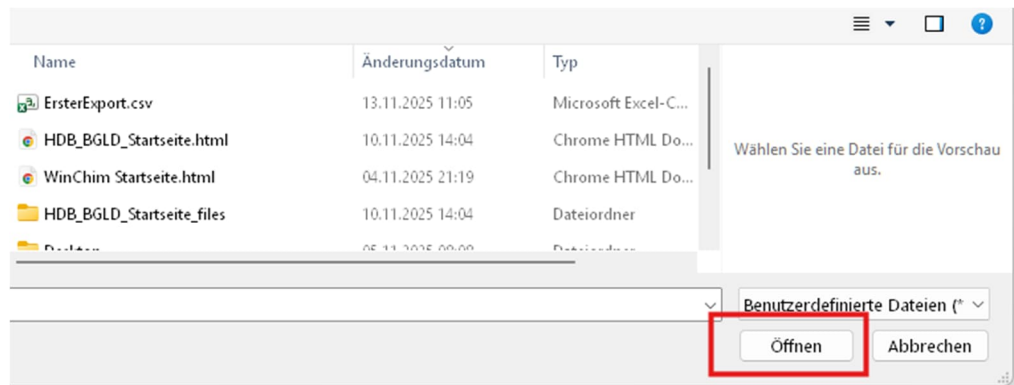


Jetzt die Daten importieren

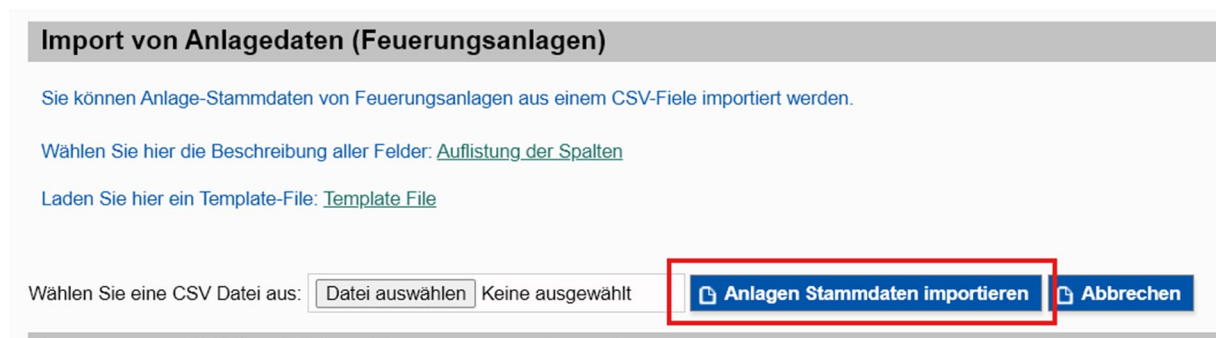

Nach dem Import wird eine Log-Datei im Download-Verzeichnis des Computers abgelegt

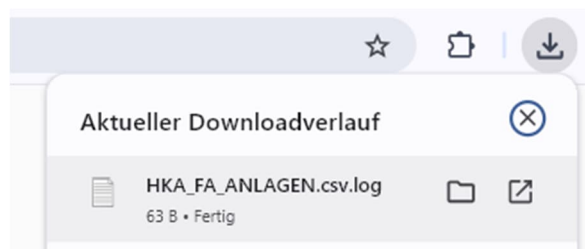

Der Pfad zu diesem Verzeichnis ist abhängig von der jeweiligen Konfiguration des Computers bzw des Internet-Browsers mit dem man im USP angemeldet ist.

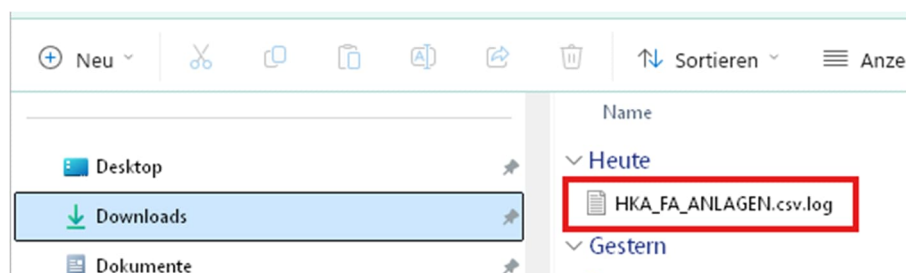

Wenn in dieser Datei eine Zeile steht mit inserted ...



... dann wurde der Datensatz erfolgreich importiert!

Jetzt wieder mit Abbrechen aussteigen ...

Import von Anlagendaten (Feuerungsanlagen)

Sie können Anlage-Stammdaten von Feuerungsanlagen aus einem CSV-File importiert werden.

Wählen Sie hier die Beschreibung aller Felder: [Auflistung der Spalten](#)

Laden Sie hier ein Template-File: [Template File](#)

Wählen Sie eine CSV Datei aus: ErsterExport.csv

Import von Prüfberichten (Feuerungsanlagen)

Prüfen und Freigeben

Jetzt werden unter Listen die UNVOLLSTÄNDIGEN Anlagen gelistet ...

Menü **Auswahl** **Listen** **Messgeräte**

Unvollständige Prüfbücher

In der folgenden Tabelle werden alle UNVOLLSTÄNDIGEN Anlagen aufgelistet, wo noch etwas erledigt werden muss.

Copy CSV Excel PDF Print

Showing 1 to 1 of 1 entries

Türnummer	Art der Anlage	Anlagennummer	Anlage Kurzname	Gemeinde
	FA	1000000283		Eisenstadt

Show entries

Diese müssen Bearbeitet werden

Unvollständige Prüfbücher

erden muss.

Gemeindename	Straßenname	Hausnummer	Action
Eisenstadt	Bründfeldweg	46	Bearb.

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

Anlagendatenblatt

Um das erfolgreich Abspeichern der Daten zu gewährleisten, betätigen Sie bitte den Button [Seite abgeben].

Anlagennummer	Änderungen	Gültig von	Gültig bis	Abschluss durchgeführt
Entwurf	1000000283	CSV-Import		

Jetzt ist man direkt im Anlagendatenblatt ...

Heizungs- und Klimaanlage DB

Die Datenerfassung erfolgt entsprechend der Formulare (Anlagen) der Bgld. Heizungs- und Klimaanlageverordnung 2019.

Menü

Listen

► Prüfbuch ► ADB Feuerungsanlagen

Allgemeine Daten

Art der Anlage:

Status der Anlage:

Datum der letzten Statusänderung:

Statusänderung durchgeführt von:

Bitte wählen Sie die für diese Feuerungsanlage zuständige Überwachungsstelle aus.

...

Und am Seitenende gibt es den Punkt „Seite prüfen“

5. Datenänderungen

Wenn dies nicht die erste Version des Anlagendatenblattes ist, so wählen Sie bitte den Bereich aus in dem Datenänderungen vorgenommen wurden.

Datenänderungen bezüglich: ☐ Überwachungsstelle
☐ Anlage
☐ Betreiberin/ Betreiber
☐ Objekt / Gebäude
☐ Kessel
☐ Anlagenerrichtung
☐ Erstmalige Überprüfung
☐ Beurteilung des Wirkungsgrads

Nähere Details:

Abbrechen

Seite prüfen

Zwischenspeichern

Übernehmen

Seite abgeben

Nach der Überprüfung werden offene Infos oben angezeigt ...

Menü

Listen

► Prüfbuch ► ADB Feuerungsanlagen

Überprüfung abgeschlossen ...

Bitte werfen Sie nochmal einen Blick auf folgende Formulareingaben bzw. Fehlermeldungen:

1. Wenn **Art des Kessels** mit **Sonstiges** ausgefüllt ist, muss auch **Sonstiger Kessel** ausgefüllt sein. [\[Gehe zu\]](#)
2. Das Feld **Prüfungsintervall** darf nicht leer sein. [\[Gehe zu\]](#)

Allgemeine Daten

Über „Gehe zu“ kommt man direkt zu fehlenden Info

2.1 Neuerrichtung bzw. wesentliche Änderungen - Daten zum Kessel

Bitte wählen Sie die Art der Feuerungsanlage aus der Liste aus.

Feuerungsanlage:

Sonstige Feuerungsanlage:

Prüfungsintervall:

Angaben zum Heizkessel / BHKW der Feuerungsanlage:

Fabrikat:

Daten anpassen

2.1 Neuerrichtung bzw. wesentliche Änderungen - Daten zum Kessel

Bitte wählen Sie die Art der Feuerungsanlage aus der Liste aus.

Feuerungsanlage:

Sonstige Feuerungsanlage:

Prüfungsintervall:

Angaben zum Heizkessel / BHKW der Feuerungsanlage:

Fabrikat:

Type:

Art des Kessels:

Sonstiger Kessel:

Baujahr:

Nennwärmeleistung [kW]:

Brennstoff:

Brennstoffwärmeleistung [kW]:

Leistungsbereich Min. [kW]:

Leistungsbereich Max. [kW]:

Pufferspeichervolumen [Liter]:

Und erneut prüfen ... bis alles GRÜN ist

Menü

Listen

► Prüfbuch ► ADB Feuerungsanlagen

Überprüfung abgeschlossen ...

Die Seite **ADB Feuerungsanlagen** enthält keine offensichtlichen Eingabefehler.

Allgemeine Daten

Prüfung läuft ...

Jetzt die Daten mit „Seite abgeben“ ..

Jetzt wird im Prüfbuch das Anlagendatenblatt grünlich dargestellt

Anlagendatenblatt

Um das erfolgreich Abspeichern der Daten zu gewährleisten, betätigen Sie bitte den Button [Seite abgeben].

Anlagennummer	Änderungen	Gültig von	Gültig bis	Abschluss durchgeführt
1000000283	CSV-Import	2025-11-13 13:11:55		2025-11-13

+ Neue Version einfügen

Liste der Prüfberichte

Datum der Überprüfung	Anlass der Überprüfung	Erledigungsdatum
-----------------------	------------------------	------------------

+ Neuen Eintrag hinzufügen

Dann wieder auf „Listen“ klicken ...

Menü

Auswahl

Listen

Messgeräte

Hilfe

Speichern

Überprüfen

Export

Import

Print Page

Ausloggen

ge Prüfbücher

Alle werden alle UNVOLLSTÄNDIGEN Anlagen

Showing 1 to 10 of 51 entries

Türnummer


Art der Anlage

Anlagennummer


Sodass dann Auswahl --- Liste --- und Messgeräte steht

Dann über Import den Prüfbericht importieren

Dieser muss zuerst aus Winchim exportiert werden

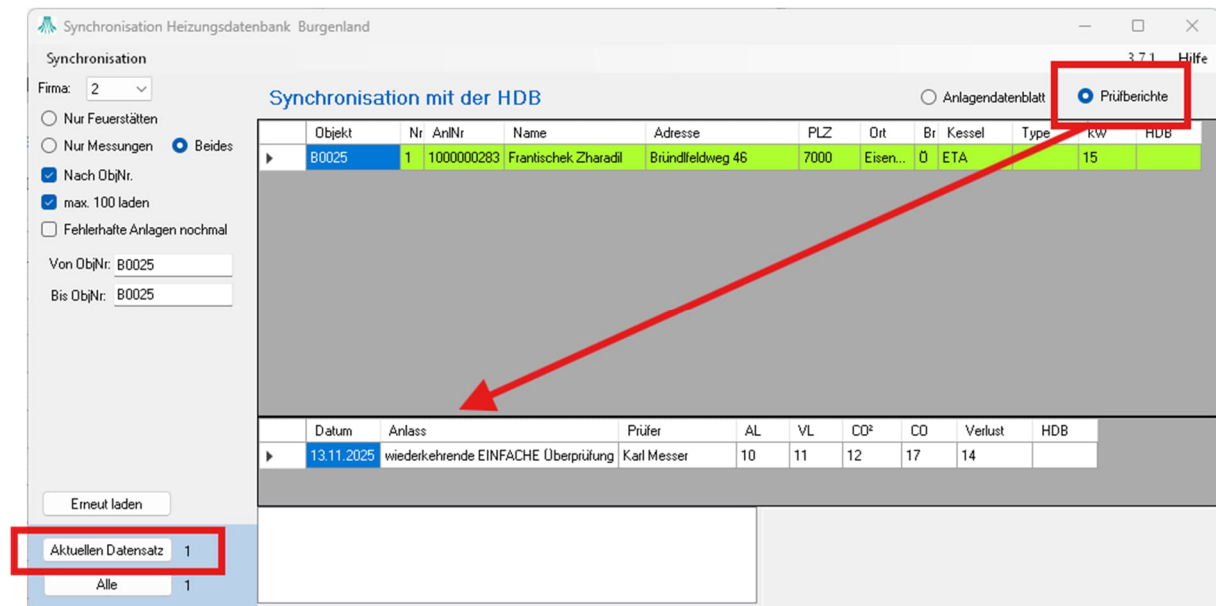

Speichern der .csv Datei

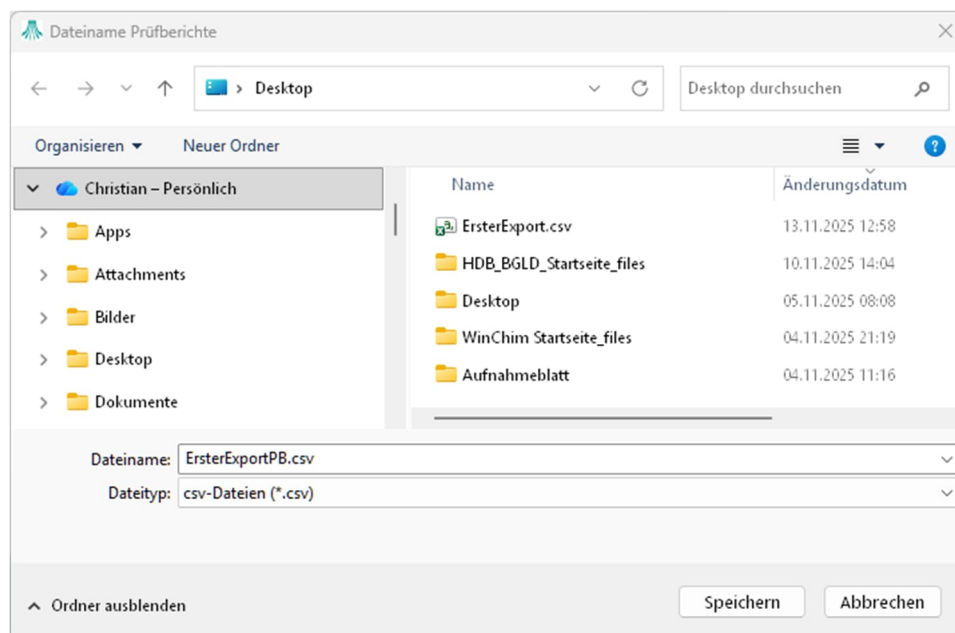

Dann auf Import ... → Import von Prüfberichten

Import von Prüfberichten (Feuerungsanlagen)

Sie können Prüfberichte von Feuerungsanlagen aus einem CSV-File importiert werden.

Wählen Sie hier die Beschreibung aller Felder: [Auflistung der Spalten](#)

Laden Sie hier ein Template-File: [Template File](#)

Wählen Sie eine CSV Datei aus: Datei auswählen Keine ausgewählt

Prüfberichte importieren

Abbrechen

Datei auswählen und Prüfbericht importieren

Import von Prüfberichten (Feuerungsanlagen)


Sie können Prüfberichte von Feuerungsanlagen aus einem CSV-File importiert werden.

Wählen Sie hier die Beschreibung aller Felder: [Auflistung der Spalten](#)

Laden Sie hier ein Template-File: [Template File](#)


Wählen Sie eine CSV Datei aus: ErsterExportPB.csv

Die Log-Datei wird wieder im Download-Verzeichnis angelegt

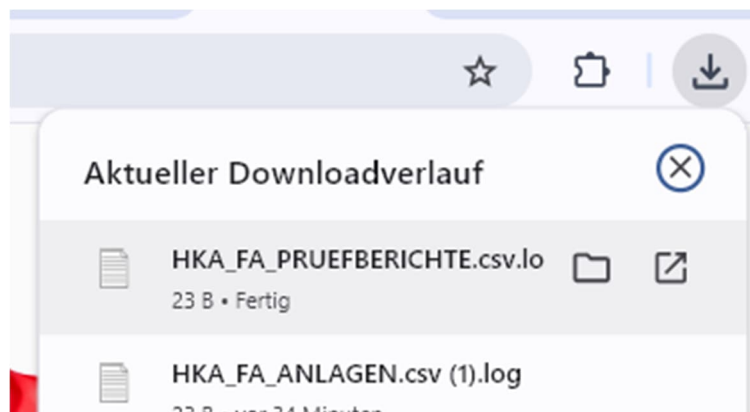

Anmerkung: wenn es bereits eine Log-Datei mit diesem Namen gibt versucht Windows die Datei mit dem Zusatz (1) abzuspeichern. Das muss bestätigt werden oder einen anderen Namen vergeben. Der Name selbst ist für den Import-Vorgang egal!

In der Datei selbst soll wieder so ein Eintrag stehen

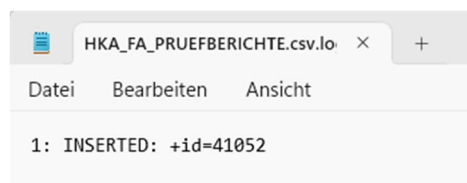

Über abbrechen kommt man wieder auf die Startseite – dort auf Listen wechseln

Unvollständige Prüfbücher

In der folgenden Tabelle werden alle UNVOLLSTÄNDIGEN Anlagen aufgelistet, wo noch etwas erledigt werden muss.

Copy CSV Excel PDF Print

Showing 1 to 1 of 1 entries

Turnummer	Art der Anlage	Anlagennummer	Anlage Kurzname	Gemeindename	Straßenname	Hausnummer	Action
Turnummer?	FA	1000000283	Eisenstadt	Bründfeldweg	46		Bearb.

Show 10 entries

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

Bearbeiten ...

Anlagendatenblatt

Um das erfolgreich Abspeichern der Daten zu gewährleisten, betätigen Sie bitte den Button [Seite abgeben].

Anlagennummer	Änderungen	Gültig von	Gültig bis	Abschluss durchgeführt
1000000283	CSV-Import	2025-11-13 13:11:55	2025-11-13	

+ Neue Version einfügen

Liste der Prüfberichte

	Datum der Überprüfung	Anlass der Überprüfung	Erledigungsdatum	
Entwurf	2025-11-13	WEP [Wiederkehrende Einfache Überprüfung]		 

+ Neuen Eintrag hinzufügen

Über Bearbeiten in den Prüfbericht wechseln und am Seitenende die „Seite prüfen“

Brennstoffverbrauch pro Jahr

Jahresverbrauch: Genauigkeit: Bitte auswählen ▼

Einheit:







[Zum Seitenanfang](#)

Fehlende Infos werden angezeigt

Überprüfung abgeschlossen ...

Bitte werfen Sie nochmal einen Blick auf folgende Formulareingaben bzw. Fehlermeldungen:

- Das Feld **Auswahl des Messgerätes** darf nicht leer sein.[\[Gehe zu\]](#)

Allgemeine Daten zum Prüfbericht

Fehlende Daten über „Gehe zu“ angeben

Messwerte Feuerungsanlage

Abgastemperatur [°C]:	Verbrennungstemperatur [°C]:
CO ₂ -Gehalt [%]:	O ₂ - Gehalt [%]:
CO - Gehalt [ppm]:	Kesseltemperatur [°C]:
Förderdruck Abgasanlage [Pa]:	Rußzahl nach Bacharach (Mittelwert):
NO _x - Gehalt [ppm]:	Staub [mg/m ³]:
Auswahl des Messgerätes:	

Und erneut prüfen

Menü

Listen

▸ Prüfbuch ▸ Prüfbericht

Überprüfung abgeschlossen ...

Die Seite **Prüfbericht** enthält keine offensichtlichen Eingabefehler.

Allgemeine Daten zum Prüfbericht

Dann wieder „Seite abgeben“

Liste der Prüfberichte

Datum der Überprüfung	Anlass der Überprüfung	Erledigungsdatum	
2025-11-13	WEP [Wiederkehrende Einfache Überprüfung]	2025-11-13	Anseh.

+ Neuen Eintrag hinzufügen

Anmerkung: Die Arbeit unterbrechen kann man mit Zwischenspeichern. Damit werden die Änderungen bis zum jetzigen Zeitpunkt gespeichert aber es findet keine Abgabe statt.

Fertig

Dann kann die nächste Anlage importiert bzw geprüft und abgegeben werden!